

7 Конфигурирование

- 7.1 Адрес оповещателя задается с помощью программатора адресных устройств ПКУ-1 прот. R3 или с прибора по АЛС1/АЛС2/АЛСТ.
- 7.2 Конфигурирование оповещателя необходимо выполнять в программе FireSec «Администратор» при создании проекта системы на объекте.
- При конфигурировании оповещателя необходимо настроить параметр «Начальное состояние».
- 7.3 При подключении оповещателя к АЛС, прибор автоматически сконфигурирует его.

8 Техническое обслуживание и проверка технического состояния

- 8.1 Не реже одного раза в 6 месяцев производить контроль работоспособности оповещателя по п. 5.3.
- 8.2 Техническое обслуживание и проверка технического состояния оповещателя должны проводиться персоналом, прошедшим обучение.
- 8.3 При неисправности оповещатель подлежит замене. Исправность определяется на основании сообщений приемно-контрольного прибора, при условии исправности информационной линии и соединений

9 Транспортирование и хранение

- 9.1 Оповещатели в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
- 9.2 Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с оповещателями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 9.3 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
- 9.4 Хранение оповещателей в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

10 Гарантии изготовителя

- 10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оповещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- Предприятие-изготовитель рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.
- 10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.
- 10.3 В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену оповещателя. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта оповещателя.
- 10.4 В случае выхода оповещателя из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом возвратить по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25,
ООО «КБ Пожарной Автоматики»

С указанием наработки оповещателя на момент отказа и причины снятия с эксплуатации.

11 Сведения о сертификации

- 11.1 Сертификат соответствия № C-RU.4C13.B.00868 действителен по 21.06.2022. Выдан органом по сертификации ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12.
- 11.2 Сертификат соответствия № МВД РФ.03.000107 действителен по 18.09.2021 г. Выдан органом по сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности ФКУ НПО "СТИС" МВД России, 111024, г. Москва, ул. Пруд Ключики, д. 2.
- 11.3 Оповещатель сертифицирован в составе системы пожарной сигнализации адресной «Рубеж-ПБ». Сертификат соответствия № ВУ/112 02.01. 033 00795 действителен до 06.11.2023. Выдан органом по сертификации Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» МЧС Республики Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а.

Телефоны технической поддержки: 8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран



Россия, 410056, Саратов
ул. Ульяновская, 25
тел. : (845-2) 222-972
тел. : (845-2) 510-877
факс: (845-2) 222-888

ООО «КБ Пожарной Автоматики»
ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ
КОМБИНИРОВАННЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ АДРЕСНЫЙ
ОПОП 124-R3
Паспорт
ПАСН.425542.012 ПС

Редакция 4

Свидетельство о приемке и упаковке

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные свето-звукковые адресные ОПОП 124-R3

заводские номера: _____

изготовлены и приняты в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.425542.011 ТУ, признаны годными для эксплуатации и упакованы согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Количество
Дата выпуска
Упаковывание произвел

Контролер

1 Основные сведения об изделии

- 1.1 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звукковой адресный (далее – оповещатель) предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа.
- 1.2 Оповещатель маркирован товарным знаком по свидетельствам № 238392 (РУБЕЖ) и № 255428 (RUBEZH).
- 1.3 Оповещатель предназначен для работы с приборами ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот. R3, ППКПУ Рубеж-2ГБ и контроллерами «Рубеж-КАУ1» прот. R3, «Рубеж-КАУ2» прот. R3 (далее – приборы).
- 1.4 Питание и сигналы управления оповещатель получает от прибора по адресной линии связи (далее – АЛС).
- 1.5 Оповещатель допускает подключение к АЛС без учета полярности.
- 1.6 В системе оповещатель занимает один адрес.
- 1.7 Оповещатель рассчитан на непрерывную эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С и максимальной относительной влажности воздуха (93±2) %, без образования конденсата.

2 Основные технические данные

- 2.1 Токи потребления от АЛС при напряжении в линии (24-36) В:
– в дежурном режиме, не более 0,2 мА;
– в режиме «Тревога», не более 2,2 мА.
- 2.2 Оповещатель в режиме «Тревога» выдает звуковой и световой сигналы.
- 2.3 Уровень звукового давления оповещателя на расстоянии (1±0,05) м, не менее 85 дБ. Диаграммы направленности оповещателя и ослабления уровня звукового давления в зависимости от расстояния до оповещателя приведены на рисунках 1 и 2.
- 2.4 Оповещатель обеспечивает контрастное восприятие светового оповещения при его освещенности в диапазоне значений от 1 до 500 лк.
- 2.5 Для информации о состоянии оповещателя предусмотрен оптический индикатор СВЯЗЬ (см. рисунок 3). Режимы индикации приведены в таблице 1.
- 2.6 Масса, не более 0,2 кг.
- 2.7 Габаритные размеры (В × Ш × Г), не более (86 × 85 × 44) мм.
- 2.8 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой оповещателя, IP41 по ГОСТ 14254-2015.

- 2.9 Средний срок службы – 10 лет.
2.10 Средняя наработка на отказ, не менее 60000 ч.
2.11 Вероятность безотказной работы за 1000 ч, не менее 0,98.

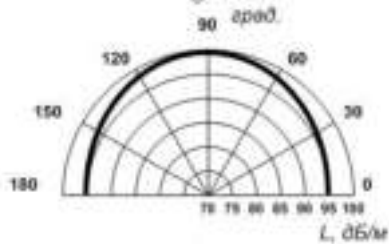


Рисунок 1 – Диаграмма направленности оповещателя

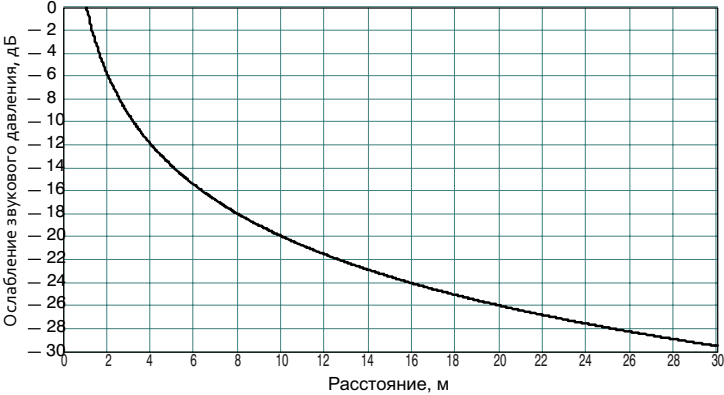


Рисунок 2 – Диаграмма ослабления уровня звукового давления в зависимости от расстояния до оповещателя

Таблица 1

Состояние	Индикация
Дежурное	Мигание один раз в (4 – 5) секунд
«Тест»	Частое мигание в течение (2-3) секунд

3 Комплектность

3.1 Комплектность изделия приведена в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество, шт.	Примечание
Оповещатель ОПОП 124-R3	Согласно разделу «Свидетельство о приемке и упаковывании»	
Паспорт	1	На минимальную норму упаковки

4 Указания мер безопасности

- 4.1 По способу защиты от поражения электрическим током оповещатель соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
4.2 Конструкция оповещателя удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5 Устройство и принцип работы оповещателя

- 5.1 Внешний вид оповещателя приведен на рисунке 3.
5.2 На плате оповещателя расположены:
– клеммники для подключения оповещателя;
– индикатор СВЯЗЬ;

- светодиоды подсветки;
– датчик вскрытия (кнопка «Тест»);
5.3 Контроль работоспособности оповещателя осуществляется нажатием на кнопку «ТЕСТ» или направлением луча оптического тестера ОТ-1 на индикатор «СВЯЗЬ» (луч следует направлять перпендикулярно плоскости установки извещателя).

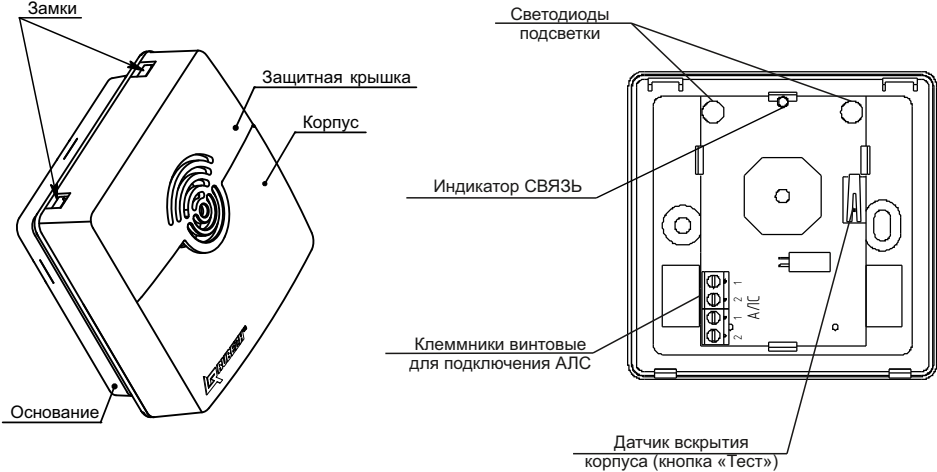


Рисунок 3

6 Размещение, порядок установки и подготовка к работе

- 6.1 При размещении и эксплуатации оповещателя необходимо руководствоваться :
– СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
– СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Внимание! Не допускается совместная прокладка АПС с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке (подробнее – см. раздел 2 «Руководство по эксплуатации ПАСН.425513.003 РЭ» на ПКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот.Р3).
– РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

- 6.2 При получении упаковки с оповещателем необходимо:
– вскрыть упаковку;
– проверить комплектность согласно паспорту;
– проверить дату выпуска.
6.3 Произвести внешний осмотр оповещателя, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т.д.).
6.4 Если оповещатель находился в условиях отрицательной температуры, то перед включением его необходимо выдержать не менее четырех часов при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.
6.5 Для установки оповещателя необходимо отжать замки и аккуратно отсоединить корпус вместе с защитной крышкой от основания (см. рисунок 3).
6.6 Подключить к оповещателю провода АПС. Схема подключения оповещателя к АПС приведена на рисунке 4.

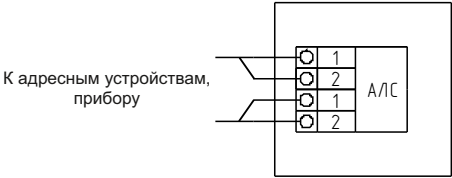


Рисунок 4

- 6.7 Определить место установки и закрепить оповещатель с помощью двух шурупов.
6.8 По окончании монтажа оповещателя следует произвести адресацию устройства (см. раздел 7).
6.9 Установить корпус с защитной крышкой на место.
6.10 При проведении ремонтных работ в помещении, где установлены оповещатели, должна быть обеспечена их защита от механических повреждений и попадания внутрь строительных материалов, пыли, влаги.